

Приложение № 5
към чл. 4, ал. 1
от НУРИОВОС

До
Ерджан Себайтин
Директор РИОСВ – Варна
Ул. Ян Палах № 4
Гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от “ЕЕ Красен” ЕООД, ЕИК 206496548

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕБАЙТИН—

Уведомяваме Ви, че “ЕЕ Красен” ЕООД има следното ново инвестиционно предложение:

Изграждане на вятърен парк Красен, състоящ се от 26 вятърни генератора с обща номинална мощност до 208 MW и линейна инфраструктура.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

ЕЕ Красен ЕООД има **ново** инвестиционно предложение, което предвижда изграждането на вятърен парк „Красен“, състоящ се от 26 вятърни генератора и линейна инфраструктура – кабелни линии 33kV между тях и до две повишаващи подстанции 33/110kV и кабелни линии 110kV до повишаваща подстанция 110/400kV.

С настоящата процедура се предвижда изготвянето и съгласуването на нови проекти за ПУП – ПЗ и ПУП – ПП, съгласно изискванията на чл. 124а, ал. 3, ал. 7 и ал. 9, чл. 124б, ал. 1 и ал. 4 и чл. 125, ал. 7 и ал. 8 от Закона за устройство на територията.

Реализацията на настоящото ИП е пряко свързано с инвестиционния интерес на възложителя в областта на възобновяемите енергийни източници и в изпълнение на целите и мерките заложи в *Националната стратегия за устойчиво енергийно развитие на България с хоризонт до 2050г.*

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност до 208 MW, състоящ се от 26 броя вятърни генератора.

Към датата на настоящото уведомление, за реализацията на ИП се разглеждат различни варианти за модел ветрогенератор, като основните технически характеристики варират в следните диапазони:

- Номинална мощност до 8 MW всеки, включително;
- Височина на кулата до 200 м;
- Диаметър на ротора до 200 м.

Към вятърния парк ще бъдат изградени две повишаващи подстанции 33/110 kV, чиито характеристики ще бъдат определени от ЕСО ЕАД, след получаване на становище за условията и начина на присъединяване към мрежата. Вятърните генератори ще бъдат свързани към повишаващата подстанция 33/110 kV посредством подземни кабелни линии.

Тъй като ВЕИ технологиите се развиват динамично през последните години, изборът на конкретен модел вятърен генератор ще бъде направен на по-късен етап, след детайлно изследване на ветровия потенциал в района на проекта, обработка на данните от наблюденията върху фауната в района на проекта, цифрова симулация за работата на вятърния парк, и др.

Основният процес при функционирането на вятърните генератори е производство на електрическа енергия чрез превръщането на кинетичната енергия на вятъра в механична, а в последствие в електрическа посредством витлата на турбината и електрически генератор.

Съвременните вятърни генератори работят с променлива честота на въртене на витлата, системи за следене на посоката на вятъра, позволяващи завъртане и ориентация на ротора по такъв начин, че да се постигне максимална производителност. Също така витлата на вятърните генератори могат да променят ъгълът си спрямо вятъра, като по този начин оптимизират производството си, както и излъчваните шумове.

Вятърните генератори, използвани при сходни метеорологични условия работят в температурни диапазони от около - 20°C до + 45°C.

Минималната скорост на вятъра, при които генераторите се стартират е 3 m/sec, а автоматично се изключват при около 25 m/s. Спирачната система е автоматична.

За закрепване на повърхността на земята се използват гравитационни фундаменти. Размерът и характеристиките на фундаментите ще бъдат определени след извършването на геоложки и геотехнически изследвания на потенциалните площадки и лабораторни изследвания на земните пластове. За целите на предпроектните проучвания са предвидени типови фундаменти с форма на кръг и 16 m радиус, или около 804 кв. м. всеки. Те са вкопани, изцяло под повърхността на земята с дълбочина на основата между 3 и 5 метра и представляват монолитно армирано конусовидно бетонно тяло, над чиято повърхност са изведени анкерни болтове.

Крановите площадки са необходими за периода на строителството и са с параметри 20 м на 50 м, или около 1,000 кв. м, разположени непосредствено до фундаментите. Не се предвижда промяна на предназначението на земята под крановите площадки, тъй като те се считат за временни съоръжения.

Пътищата, които ще осигуряват достъп до границата на всяка кранова площадка или фундамент са планирани да бъдат с ширина 4.5 м.

„ЕЕ Красен“ ЕООД е сключило предварителни договори за отстъпено право на строеж със собствениците на всички поземлени имоти, необходими за монтирането на вятърни генератори.

При необходимост, преди началото на строителството ще се процедират и допълнителни обслужващи площадки за временно ползване на земеделска земя, съгласно допусканията на чл. 59а от *Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ)*. Временните площадки ще бъдат с площ до 5 дка за всеки отделен вятърен генератор и ще бъдат използвани за осигуряване на временни уширения на завои, площи за сглобяване на основния и спомагателен кранове, за временно складиране на компоненти (витла, гондола, ротор и др.) и за осигуряване на безопасност по време на строителството съгласно специфичните изисквания на доставчика на съоръженията. След приключване на строителството, утвърдените временни площадки ще бъдат рекултивирани.

Кабелните (СрН) и оптични линии свързващи отделните ветрогенератори с повишаващите подстанции ще бъдат разположени подземно в сервитутите на съществуващите полски и общински пътища, като при необходимост ще бъдат учредени сервитути и върху частни имоти.

При съединителните електропроводи високо напрежение (ВН), свързващи повишаващите подстанции и електропреносната мрежа ще бъдат проектирани и изпълнени подземно и/или въздушно, съгласно указанията на електропреносния оператор ЕО ЕАД. В рамките на предварителното проучване за присъединяване на новите мощности и съответната процедура за уточняване на условията и начина на присъединяване по реда на *Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните мрежи* е възможно да бъдат изискани и включени нови поземлени имоти за разполагане на допълнителни повишаващи подстанции. Възложителят ще информира компетентния орган за необходимите промени на ИН своевременно.

По време на строителството ще се използват строителни материали за монолитно изграждане на фундаментите-пясък, бетон, цимент, респективно готови бетонови разтвори, арматурно желязо и

др. Количествата материали, необходими за изграждане на фундаментите ще бъдат конкретизирани на работното проектиране. Методите за провеждане на изкопните работи ще варират в зависимост от състоянието на почвата.

Ще бъде приложен конвенционален (класически) метод за изграждане на подобен тип съоръжения, който се свежда до изкопни работи, монолитно фундиране, монтиране и инсталиране на технологично оборудване. Не се предвиждат специални видове работи включително взривни.

Всички временни площадки за съхранение на материали, кранови площадки и др., както и всички строително монтажни дейности, ще бъдат локализирани и осъществени в рамките на съответните поземлени имоти, без да се засяга и/или нарушава правото на собственост на други терени извън тях.

Транспортен достъп

Достъпът до местоположението на вятърен парк Красен е сравнително улеснен, благодарение на съществуващата републиканска пътна мрежа и общински асфалтови и полски пътища. При предварителните проучвания не са констатирани сериозни затруднения за достъпа, които биха могли да предполагат необходимост от съществени строителни или други преработки на пътищата, изграждане на мостове и други подобни.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на пътна връзка и вътрешни пътища за достъп до крановите площадки и съответно фундаментите на вятърните генератори с настилка от чакъл.

Водоснабдяване и канализация

Инвестиционното предложение не предвижда дейности по водоснабдяване и канализация на обекта. По време на строителството на съоръженията и инфраструктурата ще се използват химически тоалетни и водоноски.

Електроснабдяване

По време на строителството електроснабдяването ще бъде осигурено чрез използване на временна схема за присъединяване, предоставена от Електроразпределение Север, както и чрез използване мобилни генератори, ако това е наложително.

По време на експлоатацията електроснабдяването ще бъде осигурено чрез изграждане на присъединителна инфраструктура, като на този етап са предвидени 3 броя повишаващи подстанции (2 x 33/110 kV и 1 x 110/400 kV). Собствените нужди на вятърните генератори ще бъдат осигурени от новоизградените подстанции на различни нива на напрежение, според необходимостта на съответната система или агрегат.

Присъединителната инфраструктура ще бъде изградена чрез подземни кабелни линии 33 kV, свързващи отделните вятърни генератори с повишаващите подстанции. Предвижда се кабелните линии 110 kV да бъдат подземни и да свързват п/ст 33/110 kV с п/ст 110/400 kV.

Към момента проекта има предварително становище за условията и начина на присъединяване, параметрите на което ще бъдат допълнително уточнени след като е ясно колко е окончателната

мощност за присъединяване.

.....

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

От изготвения проект за инвестиционно предложение е видно, че същото е разположено на територията на две общини – Генерал Тошево и Крушари. **И двете общини нямат одобрени и влезли в сила общи устройствени планове.**

Административният орган, издал разрешенията за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и Подробен устройствен план – план за застрояване е **Областна администрация Добрич**. В тази връзка е издадена Заповед РкД-20-122/04.09.2024 г.

След приключването на процедурите по ЗООС и одобряването на доклада по ОВОС от РИОСВ – Варна, на чиято територия попада инвестиционното предложение, административните органи, които ще процедират съгласувателни и разрешителни документи ще бъдат **Областна администрация Добрич, община Генерал Тошево и община Крушари**.

4. Местоположение:

Вятърен парк Красен ще бъде разположен на територията на общините Крушари и Генерал Тошево, област Добрич.

Засегнатите имоти, върху които се планира да се изградят вятърни генератори са със следните идентификатори:

В землището на с. **Абрит, община Крушари**: 00031.4.43, 00031.3.73, 00031.7.55, 00031.7.94, 00031.12.10;

В землището на с. **Александрия, община Крушари**: 00268.25.14, 00268.32.3, 00268.13.33, 00268.22.101, 00268.22.107, 00268.21.52;

В землището на с. **Бистрец, община Крушари**: 04193.12.86, 04193.11.90, 04193.19.56, 04193.4.72;

В землището на с. **Добрин, община Крушари**: 21470.26.47;

В землището на с. **Земенци, община Крушари**: 30781.13.65;

В землището на с. **Крушари, община Крушари**: 40097.505.40, 40097.505.42;

В землището на с. **Полковник Дяково, община Крушари**: 57234.17.63;

В землището на с. **Загорци, община Крушари**: 30185.17.366;

В землището на **с. Красен, община Генерал Тошево**: 39534.1.11, 39534.29.4, 39534.130.29, 39534.8.84, 39534.23.76, 39534.31.62, 39534.38.44.

Засегнатите имоти, върху които се планира да се изградят пътища за достъп и в които да бъдат положени кабелни линии са със следните идентификатори:

В землището на **с. Абрит, община Крушари**: 00031.4.43, 00031.4.114, 00031.4.115, 00031.4.46, 00031.3.130, 00031.3.73, 00031.3.72, 00031.3.153, 00031.7.153, 00031.7.55, 00031.7.139, 00031.7.94, 00031.10.153, 00031.13.153, 00031.12.151, 00031.12.10;

В землището на **с. Александрия, община Крушари**: 00268.25.163, 00268.25.164, 00268.25.14, 00268.32.3, 00268.70.159, 00268.10.102, 00268.13.113, 00268.13.104, 00268.13.33, 00268.16.126, 00268.22.101, 00268.22.139, 00268.22.107, 00268.21.153, 00268.19.140, 00268.20.141, 00268.80.162, 00268.21.52;

В землището на **с. Бистрец, община Крушари**: 04193.11.127, 04193.12.128, 04193.12.86, 04193.11.128, 04193.11.123, 04193.9.118, 04193.11.124, 04193.11.90, 04193.12.122, 04193.92.130, 04193.18.140, 04193.19.140, 04193.19.137, 04193.19.56, 04193.39.110, 04193.19.143, 04193.19.144, 04193.4.142, 04193.4.109, 04193.4.72;

В землището на **с. Добрин, община Крушари**: 21470.4.103, 21470.3.104, 21470.3.108, 21470.8.161, 21470.2.106, 21470.10.107, 21470.14.109, 21470.15.128, 21470.12.119, 21470.25.519, 21470.26.119, 21470.26.148, 21470.26.45, 21470.26.90, 21470.26.91, 21470.26.47, 21470.22.140;

В землището на **с. Житен, община Генерал Тошево**: 29444.10.65, 29444.13.107, 29444.13.106;

В землището на **с. Загорци, община Крушари**: 30185.16.110, 30185.10.57, 30185.16.111, 30185.17.109;

В землището на **с. Земенци, община Крушари**: 30781.12.114, 30781.13.115, 30781.87.118, 30781.13.65, 30781.81.104, 30781.40.110;

В землището на **с. Красен, община Генерал Тошево**: 39534.8.108, 39534.1.18, 39534.1.11, 39534.8.109, 39534.30.95, 39534.29.29, 39534.29.4, 39534.44.29, 39534.56.24, 39534.90.71, 39534.126.115, 39534.126.108, 39534.130.30, 39534.130.29, 39534.8.106, 39534.8.84, 39534.8.110, 39534.30.96, 39534.23.82, 39534.23.76, 39534.10.39, 39534.31.62, 39534.30.93, 39534.38.57, 39534.38.44;

В землището на **с. Крушари, община Крушари**: 40097.602.4, 40097.507.155, 40097.507.152, 40097.602.3, 40097.602.2, 40097.505.137, 40097.505.142, 40097.505.136, 40097.505.40, 40097.503.96, 40097.503.92, 40097.504.92, 40097.602.1, 40097.506.7, 40097.508.295, 40097.508.75, 40097.16.12,

40097.16.6, 40097.16.10, 40097.16.11, 40097.18.98, 40097.18.14, 40097.19.133, 40097.19.132, 40097.19.131;

В землището на с. **Полковник Дяково, община Крушари**: 57234.15.100, 57234.52.508, 57234.17.107, 57234.17.63, 57234.19.116, 57234.21.213;

В землището на с. **Росица, община Генерал Тошево**: 63094.142.7, 63094.120.125, 63094.120.116, 63094.120.117, 63094.162.113.

Общата площ/дължината на имотите е както следва:

за ПУП – ПЗ (площадкови обекти):

на територията на община Крушари: **610.524 дка**, като от тях ще бъдат използвани **23.476 дка**


на територията на община Г. Тошево: **286.240 дка**, като от тях ще бъдат използвани **9.203 дка**

за ПУП – ПП (линейни обекти):

на територията на община Крушари: **61,872.96 метра**

на територията на община Г. Тошево: **23,924.38 метра**

Предварителна визуализация на проекта е представена по-долу:

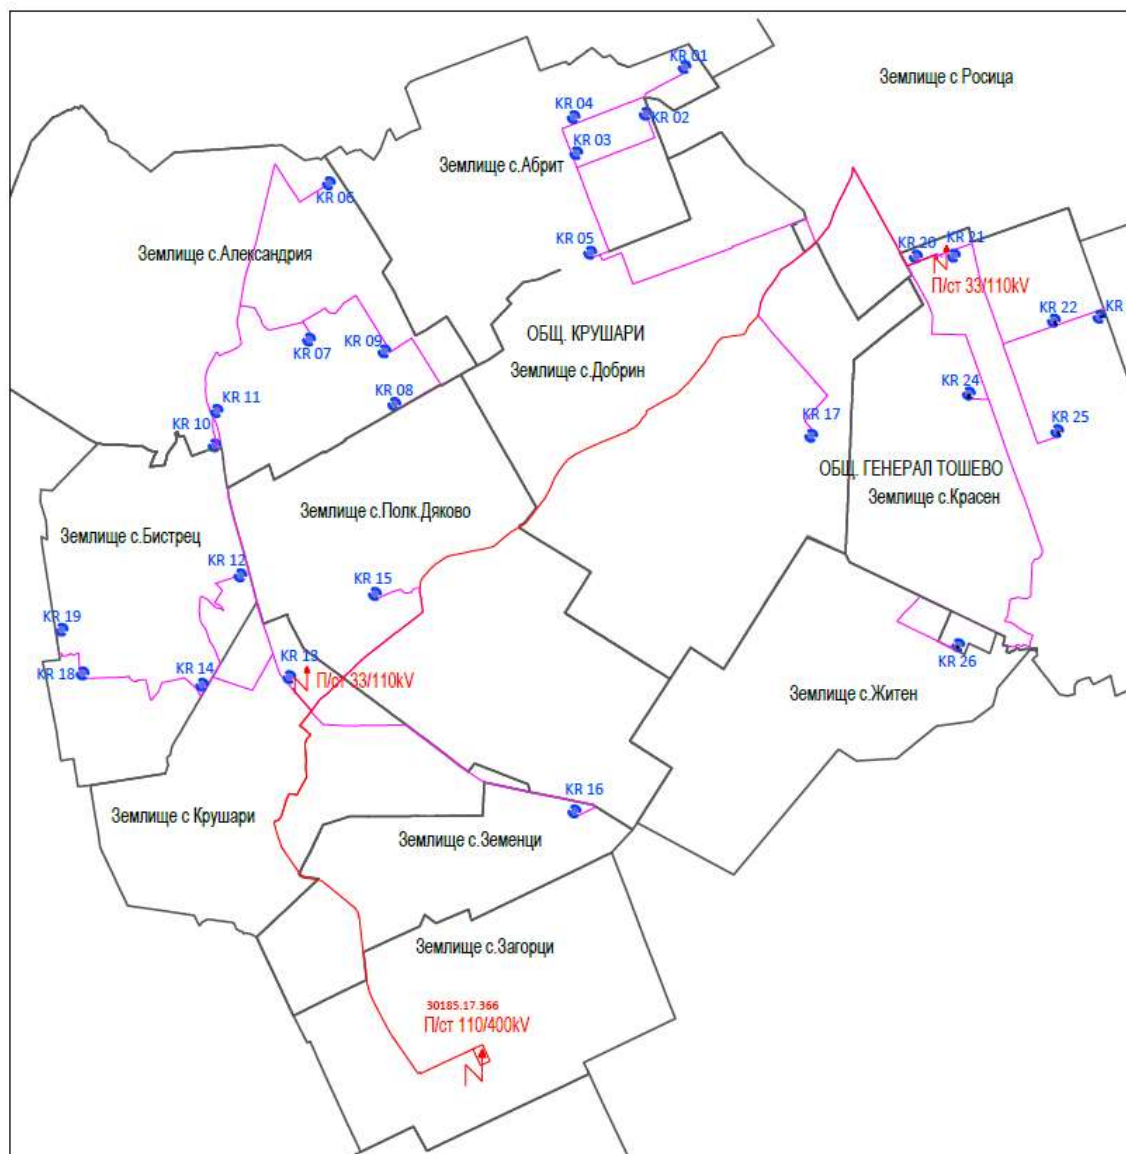

В таблицата по-долу са представени координатни точки на всеки вятърен генератор в землищата на отделните населени места.

№	WTG ID	ПИ	землище	община	ККС 2005, X	ККС 2005, Y	Longitude, WGS84	Latitude, WGS84
1	KR 04	00031.3.73	с. Абрит	Крушари	4867058	686630	27°49'24.59"	43°54'57.69"
2	KR 01	00031.4.43	с. Абрит	Крушари	4867904	688524	27°50'50.52"	43°55'23.40"
3	KR 03	00031.7.55	с. Абрит	Крушари	4866434	686674	27°49'25.81"	43°54'37.44"
4	KR 02	00031.7.94	с. Абрит	Крушари	4867098	687825	27°50'18.20"	43°54'57.92"
5	KR 05	00031.12.10	с. Абрит	Крушари	4864751	686914	27°49'34.51"	43°53'42.73"
6	KR 17	21470.26.47	с. Добрин	Крушари	4861627	690673	27°52'18.89"	43°51'58.17"
7	KR 19	04193.4.72	с. Бистрец	Крушари	4858330	677922	27°42'44.27"	43°50'22.60"
8	KR 12	04193.11.90	с. Бистрец	Крушари	4859184	680993	27°45'02.69"	43°50'47.65"
9	KR 18	04193.19.56	с. Бистрец	Крушари	4857584	678278	27°42'59.32"	43°49'58.16"
10	KR 06	00268.13.33	с. Александрия	Крушари	4865924	682469	27°46'16.84"	43°54'24.63"
11	KR 08	00268.21.52	с. Александрия	Крушари	4862172	683582	27°47'02.15"	43°52'22.14"
12	KR 07	00268.22.101	с. Александрия	Крушари	4863262	682125	27°45'58.27"	43°52'58.73"
13	KR 09	00268.22.107	с. Александрия	Крушари	4863064	683411	27°46'55.59"	43°52'51.19"
14	KR 10	00268.25.14	с. Александрия	Крушари	4861465	680523	27°44'44.37"	43°52'01.91"
15	KR 11	00268.32.3	с. Александрия	Крушари	4862051	680559	27°44'46.69"	43°52'20.86"
16	KR 16	30781.13.65	с. Земенци	Крушари	4855243	686645	27°49'10.77"	43°48'35.07"
17	KR 13	40097.505.40	с. Крушари	Крушари	4857520	681794	27°45'36.54"	43°49'53.07"
18	KR 14	04193.12.86	с. Бистрец	Крушари	4857415	680320	27°44'30.50"	43°49'50.92"
19	KR 15	57234.17.63	с. Полк. Дяково	Крушари	4858935	683254	27°46'43.56"	43°50'37.63"
20	KR 20	39534.1.11	с. Красен	Г. Тошево	4864682	692454	27°53'42.47"	43°53'35.49"
21	KR 21	39534.8.84	с. Красен	Г. Тошево	4864690	693093	27°54'11.11"	43°53'35.15"
22	KR 22	39534.23.76	с. Красен	Г. Тошево	4863594	694798	27°55'26.04"	43°52'58.09"
23	KR 23	39534.31.62	с. Красен	Г. Тошево	4863657	695578	27°56'01.04"	43°52'59.41"
24	KR 24	39534.29.4	с. Красен	Г. Тошево	4862362	693359	27°54'20.06"	43°52'19.52"
25	KR 25	39534.38.44	с. Красен	Г. Тошево	4861708	694857	27°55'26.29"	43°51'56.95"
26	KR 26	39534.130.29	с. Красен	Г. Тошево	4858073	693173	27°54'06.27"	43°50'00.80"

Инвестиционното предложение **не влиза** в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.

Поземлените имоти **не попадат** в границите на защитени територии и защитени зони от националната екологична мрежа, или такива подлежащи на здравна защита.

Най-близко разположените защитени територии са:

на запад - природна забележителност „Александрийската гора“, която се намира на около 3.4 км от най-близката турбина

на запад – защитена местност „Суха река“, която се намира на около 5.3 км от най-близката турбина

на север – защитена местност „Росица“, която се намира на около 6.2 км от най-близката турбина.

Най-близко разположените **защитени зони (33) от екологичната мрежа Натура 2000** са:

BG0000107 “Суха река” – Защитена зона по директивата за местообитанията;

BG0002048 “Суха река” – Защитена зона по директивата за птиците;

BG0000572 „Росица - Лозница“ – Защитена зона по директивата за местообитанията;

BG0000570 “Изворово – Краище” – защитена зона по директивата за местообитанията.

За всички ветрогенератори са спазени изискванията за отстояние до населени места от **500 м.** съгласно чл. 141, ал. 1 от *Наредба №14/2005 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия.*

За всеки планиран вятърен генератор ще се поиска съгласуване от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – София

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

.....

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителните дейности ще се използват стандартни строителни материали, в съответствие със съгласувания и одобрен проект. Природни ресурси, които са предвидени за

използване са: вода, баласт, пясък, земя, горива за строителна техника, електрическа енергия. Земята ще претърпи ограничено изменение по време на изкопните работи. Материалите за строителството ще бъдат доставени от строителни фирми.

Не се предвижда водоснабдяване на строителния обект, нито водовземане от подпочвени източници (при строителство и експлоатация).

Не се предвижда използването на взрив по време на строителните дейности.

За изпълнение на фундаменти и съпътстващата инфраструктура ще бъдат използвани следните материали:

- Подложен бетон по клас на якост на натиск C12/15;
- Бетон за фундамент по клас на якост на натиск C35/45, а за ядрото C45/55, при бетоново покритие 60 мм;
- Стомана за армировка: Bst 500 S; (B 500B/B 500SP)
- Кофраж;
- Несортиран трошен камък или баластра/чакъл.

Възможно е по време на строителните дейности да бъдат засегнати незначителни допълнителни площи обработваеми земи, за което Възложителят ще компенсира собствениците според законодателството и взаимно споразумение.

Отнетият хумусен слой, като резултат от строителните дейности в обхвата на поземлените имоти, изброени в това уведомление, ще се съхранява в съответствие с изискванията на *Наредба №26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.*

При експлоатацията на обекта не се предвижда използване на природни ресурси, с изключение на силата на вятъра.

През периода на експлоатация няма да бъдат засегнати допълнителни площи обработваеми земи, граничещи или не с отделните имоти, в които са разположени вятърни генератори.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

.....

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Предвидените дейности с настоящото ИП не са свързани с емитиране на приоритетни и/или опасни вещества както през периода на строителство, така и при неговата експлоатация.

При реализацията на ИП, в т.ч. при изграждане на фундаменти, монтажа на съоръженията и технологичното оборудване, не се предвижда използването на материали, съдържащи

приоритетни вещества, които при контакт с водите могат да причинят замърсяване и/или увреждане на водите.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвидените дейности с настоящото ИП не са свързани с емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.

Единствено през периода на строителство се очаква да бъдат емитирани характерните за този тип дейности, неорганизираните емисии на общ прах (TSP) - изкопи, насипи, планировка на терена, както и отработени газове от двигателите с вътрешно горене на използваната специализирана строителна механизация и тежкотоварни транспортни средства, представени основно от: азотни окиси (NO_x), въглероден окис (CO), серни окиси (SO₂), неметанови летливи органични съединения (VOX), сажди (PM) и др. замърсители от I, II и III група.

Интензивността на емитирането им в околната среда зависи от типа на използваната техника, натовареност и продължителност на експлоатация.

Посочените замърсители са количествено ограничени и с това изключително нисък интензитет за разглежданите строителни площадки, предвид ограничения по обем СМР, включително броя и вида на предвидената за използване техника и строителна механизация.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

През периода на строителство и експлоатация, ще се генерират характерните за този вид дейности отпадъци, а именно:

Строителни отпадъци

17 01 01 Бетон;
17 04 05 Чугун и стомана;
17 04 11 Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;
17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне;
17 02 03 Пластмаса;
17 04 07 Смеси от метали;
17 02 01 Дървесен материал;
17 05 06 Изкопни маси, различни от упоменатите в 17 05 05.

Всички отпадъци, генерирани по време на строителството ще бъдат съхранявани на обособени за целта площадки/участъци на мястото на образуването им и предавани за последващо третиране в съответствие с нормативните изисквания.

Отпадъци през периода на експлоатация-Технологични отпадъци

13 01 11* Синтетични и хидравлични масла;

13 02 06* Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки;

13 03 07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01;

20 01 36 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

16 06 04 Алкални батерии(с изключение на 16 06 03);

16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти, различно от упоменатото в кодовете от 16 02 09 до 16 02 12;

16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатите в кодове от 16 02 09 до 16 02 13

Генерираните отпадъци по време на експлоатацията на обекта няма да бъдат съхранявани на територията на обекта. Същите ще се отстраняват от съоръженията (вятърните генератори и/или подстанциите) и транспортирани от специализирани фирми, осъществяващи техническото обслужване и профилактика на ветрогенераторите, притежаващи и съответните документи по чл. 35 от *Закона за управление на отпадъците*.

Съгласно възприетата практика, техническо обслужване на вятърните генератори, вкл. подмяната на смазочни масла и електрическо/електронно оборудване се осъществява от специализирани фирми, или техни подизпълнители, които имат ангажимента за доставка, подмяна и транспортирането им, в съответствие с изискванията на *Закона за управление на отпадъците*.

При строителството ще се генерират смесени битови отпадъци с код 20 03 01, които ще се събират в торби за отпадъци и изхвърлят в контейнери в най- близкото населено място до площадката.

По време на експлоатацията не се предвижда да бъдат генерирани битови отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Предвидените дейности с настоящето ИП не са свързани с формирането на отпадъчни води.

По време на строителството за работещите на обекта ще се осигури минерална вода и химически тоалетни. Не се предвижда изграждане на битовки с умивални и други, формиращи отпадъчни води.

През експлоатационния период не се предвижда водоснабдяване на площадките и изграждане на канализационна мрежа за битови води, защото на обекта не работят хора. През този период ИП не формира отпадъчни води.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,

промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

.....

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

Предвижда се използването на ограничени по количество и обем опасни химични вещества, под формата на синтетични масла-хидравлични и моторни за зъбни предавки. Конкретните количества и характеристики ще бъдат определени от производителя на вятърните турбини. Това са високотехнологични масла, съдържащи се в предавателната кутия, хидравличната и задвижващата система на ветрогенераторите и са част от стандартното оборудване на съоръжението. Маслата ще се използват в затворен цикъл и подлежат на подмяна на 12-14 г.

Предвидените за употреба синтетични масла са класифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP, с категория на опасност: Опасно за водната среда-хронична опасност, категория 3, H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект и като такива не попадат в Приложение №3 към чл.103, ал.1 на ЗООС.

В приложение са представени информационни листи за безопасност за използваните синтетични масла, изготвени в съответствие с Регламент(ЕО) № 1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830.

Опасните отпадъци с кодове 13 01 11* , 13 02 06* и 16 02 13* ще се генерират при извършване на периодична профилактика и техническа поддръжка, и няма да се съхраняват на площадката, а директно ще се транспортират от лицата извършващи тези дейности.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

.....

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☒ Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

☒ Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

За имотите, описани по-горе, попадащи в обхвата на настоящото инвестиционно предложение, се разработват подробни устройствени планове – планове за застрояване и парцеларни планове, които по предмет и обхват съответстват на предвижданията на инвестиционното предложение. В тази връзка, моля да допуснете извършването само на процедурата по ОВОС, която да важи и за ПУП - ПЗ и ПУП – ПП за посочените имоти.

.....
Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение.

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

Приложение № 1 – Заповед на Областен управител на област Добрич с № РкД-20-122 от 04.09.2024 г.

Приложение № 2 – Обща ситуация на вятърен парк Красен

Приложение № 3 – Пълномощни

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: 12.09.2024

Уведомител:

Веселин Георгиев

Управител ЕЕ Красен ЕООД