


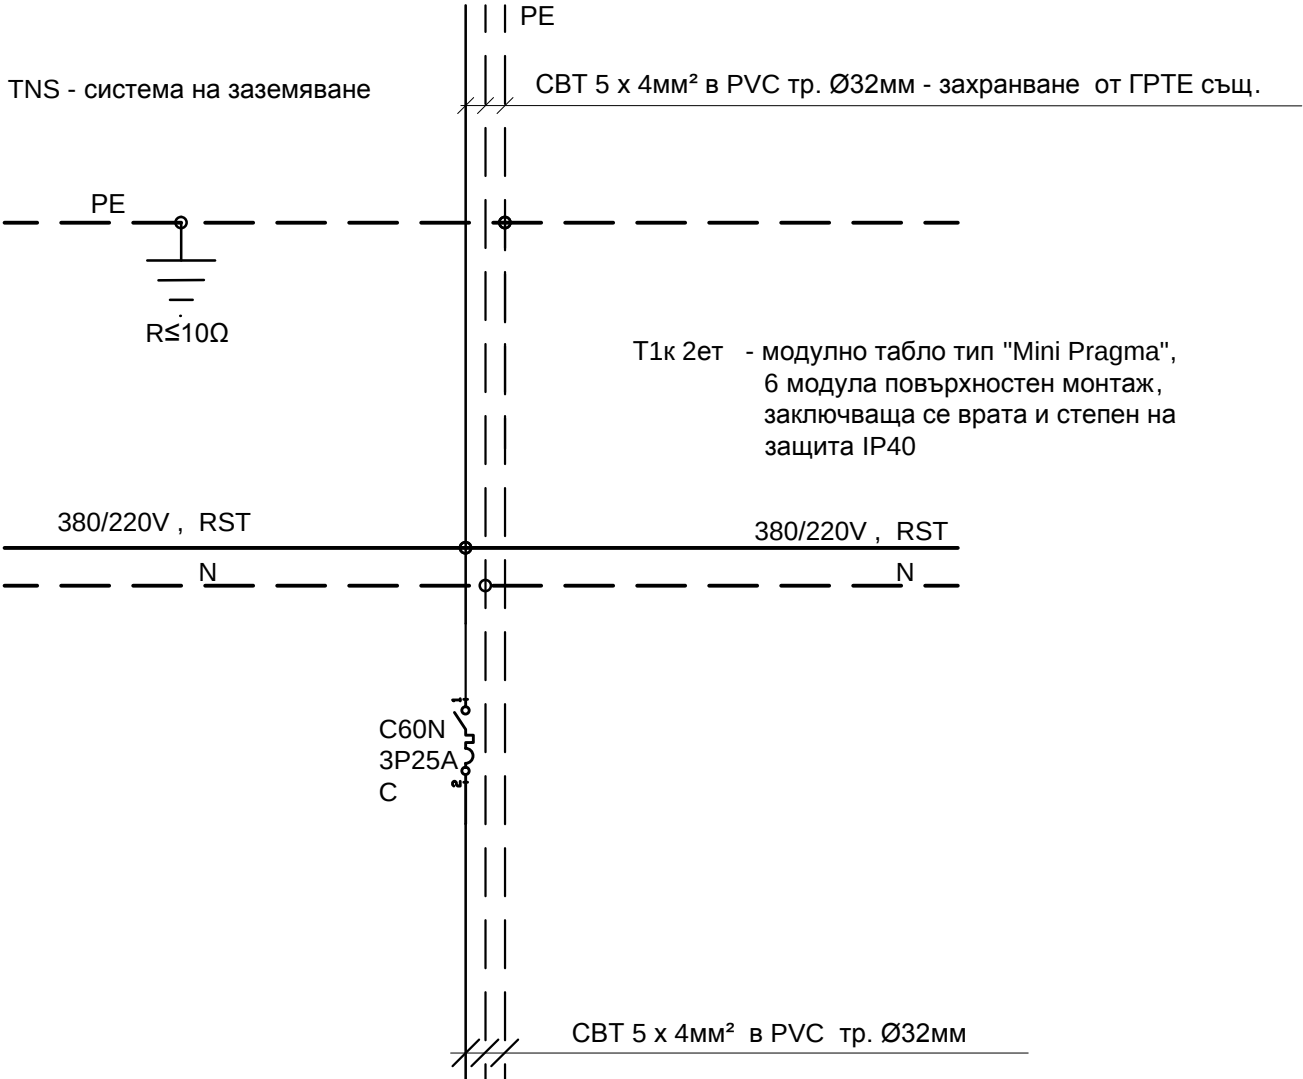

ТОКОВ КРЪГ	[№]	1	ОБЩО :
ЛАМПЕН ИЗЛАЗ	[БР.]	—	—
КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ	[БР.]	—	—
СИЛОВ ИЗЛАЗ	[БР.]	1	1
МОЩНОСТ	[kW]	12,82	Ри=12,82
КОНСУМАТОР		климатик 5	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.


ЛЕГЕНДА

C60N
3P25A
C - Автоматичен прекъсвач C60N,
крива C, 3P, 25A, триполюсен
на Шнайдер Електрик

ОБЕКТ: "Монтаж на охладителна и отоплителна - климатична инсталация
в сградата на общинска администрация гр.Генерал Тошево " в
УПИ IV, кв.63, по ПУП на гр. Генерал Тошево, Област Добрич

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Генерал Тошево

ЧАСТ: ЕЛ	СХЕМА ЕЛ. ТАБЛО - Т1к 2ет	ФАЗА: ТП
ПРОЕКТАНТ	инж. Д. ГАБРОВСКИ	
НАЧЕРТАЛ	инж. Д. ГАБРОВСКИ	
		дата:03.2018г
		лист: 7 / 8

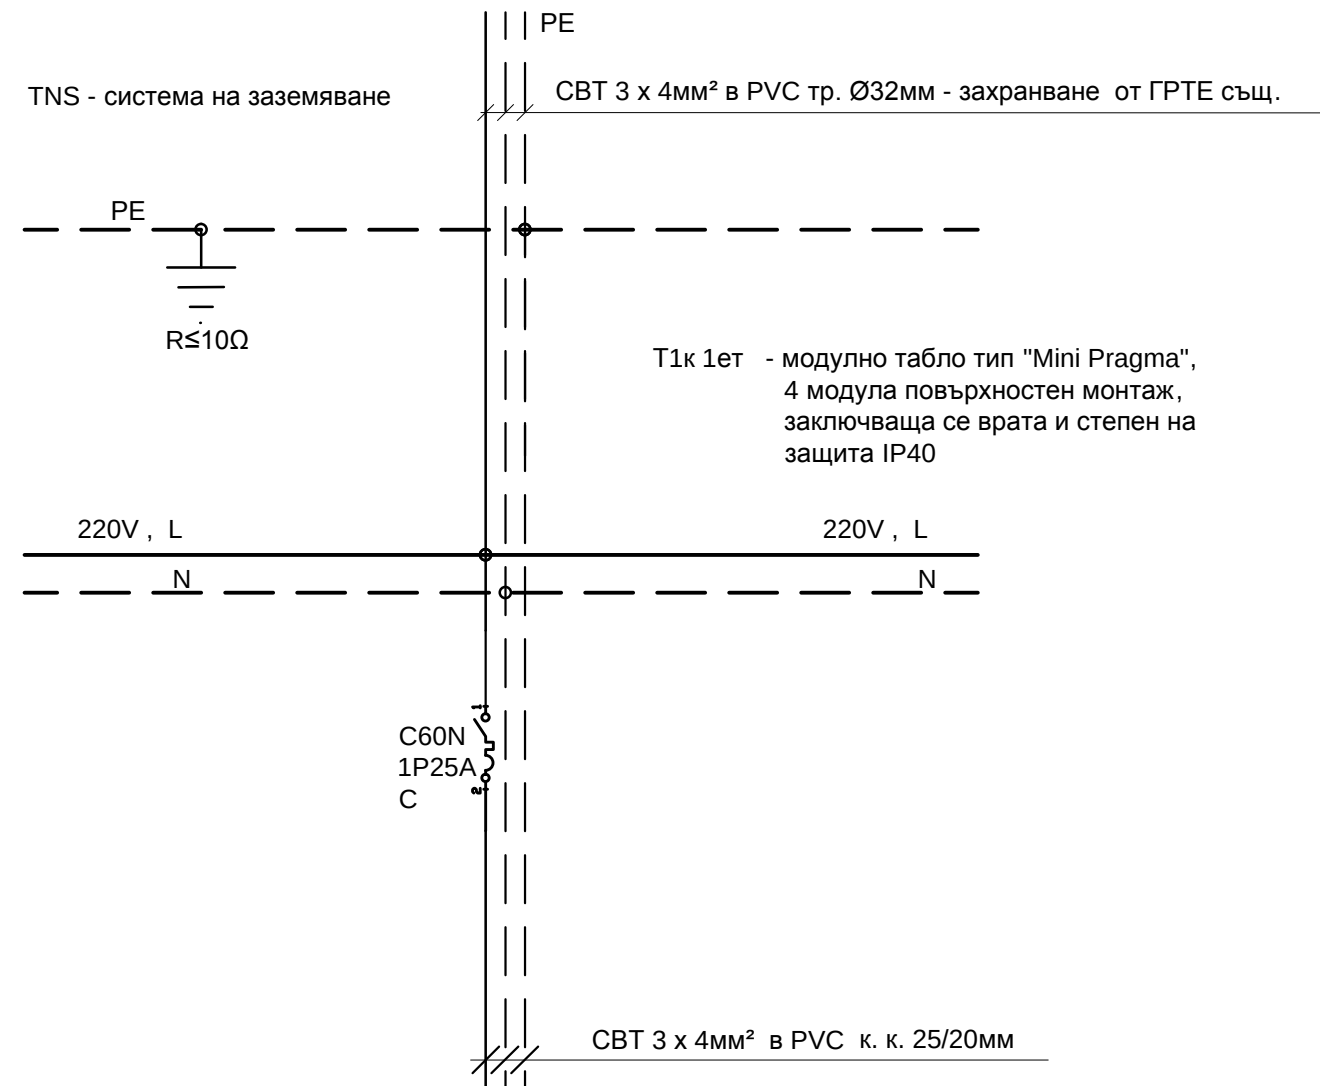

ТОКОВ КРЪГ	[№]	1	ОБЩО :
ЛАМПЕН ИЗЛАЗ	[БР.]	—	—
КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ	[БР.]	—	—
СИЛОВ ИЗЛАЗ	[БР.]	1	1
МОЩНОСТ	[kW]	2,6	Ри=2,6
КОНСУМАТОР		климатик 4	

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Таблото да се изпълни в съответствие с изискванията на БДС EN 60439-1.
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до палците и ръкохватките на комутационните апарати се осигурява посредством отвори в защитните капаци.
3. Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
4. Изборът на автоматичните прекъсвачи е съобразен с токовете на к.с., спазени са изискванията за селективност.
5. При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

ЛЕГЕНДА

C60N
1P25A
C - Автоматичен прекъсвач C60N,
крива C, 1P, 25A, еднополюсен
на Шнайдер Електрик

ОБЕКТ: "Монтаж на охладителна и отоплителна - климатична инсталация
в сградата на общинска администрация гр.Генерал Тошево " в
УПИ IV, кв.63, по ПУП на гр. Генерал Тошево, Област Добрич

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Генерал Тошево

ЧАСТ: ЕЛ	СХЕМА ЕЛ. ТАБЛО - Т1к 1ет	ФАЗА: ТП
ПРОЕКТАНТ	инж. Д. ГАБРОВСКИ	
НАЧЕРТАЛ	инж. Д. ГАБРОВСКИ	
		дата:03.2018г
		лист: 5 / 8